

# Ryzyko zawodowe

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, do jakich należą prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów, a zwłaszcza zapewnić:

posiadanie przez osoby odśnieżające dachy orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

imienny podział pracy,  
kolejność wykonywania zadań,  
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,  
informacje dotyczące konstrukcji odśnieżanego dachu z uwzględnieniem rozmieszczenia: świetlików, klap dymowych czy kominów wentylacyjnych,


zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym występującym przy pracach związanych z odśnieżaniem dachów, bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,  
odpowiednie środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości (na krawędzi dachów powinny być zainstalowane balustrady o wysokości co najmniej 1,1m, a w przypadku ich braku należy zapewnić wyposażenie i stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości),  
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych,  
wyznaczenie wokół obiektu, z którego dachu usuwany jest śnieg, strefy niebezpiecznej, którą należy oznaczyć znakami i barwami bezpieczeństwa.

Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac przy odśnieżaniu dachów, będących pracami szczególnie niebezpiecznymi, miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys dachu.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

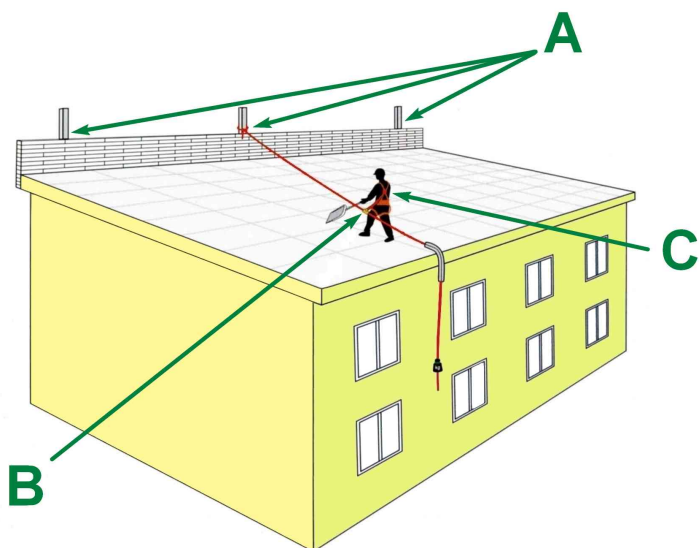


## DOBRZE

A - zamocuj linę asekuracyjną do stałego i pewnego punktu konstrukcji dachowej, tzn. do kwalifikowanego punktu konstrukcji zgodnego z PN-EN 795:1999/A1:2003. Obciąż koniec liny niewielką masą w celu jej ustabilizowania

B - do uprząży dołącz urządzenie samozaciskowe

C - wyposaż pracownika w uprząż bezpieczeństwa (szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym)

Uwaga: Wyposażenie pracownika i stanowiska odśnieżania powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej i/lub elementów bezpieczeństwa.

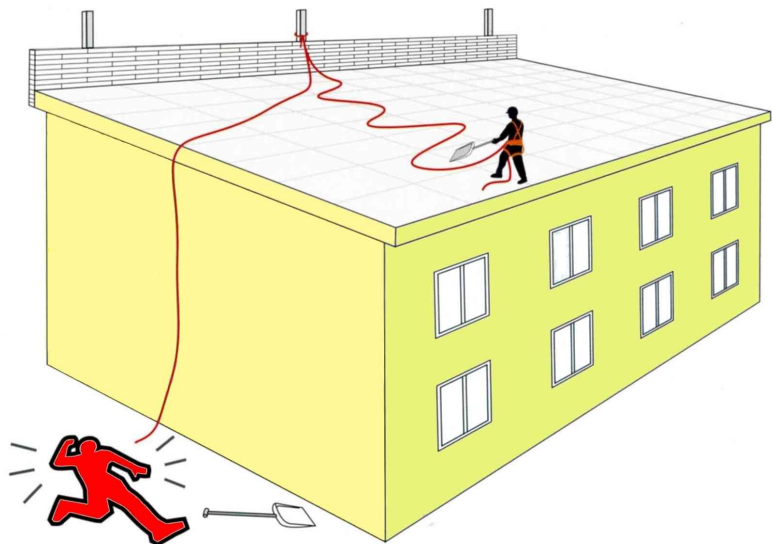

## ŹLE

Zastosowanie za długiej liny asekuracyjnej, o nie sprawdzonej wytrzymałości nie daje gwarancji zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości i może prowadzić do poważnych urazów ciała lub śmierci.

Grafiki na podstawie materiałów firmy Protekt.

Opracowanie: Zbigniew Długokęcki, Henryk Batarowski

Publikacja 19.02.2009r: Hubert Bogusławski

OIP Gdańsk